






CORTE BB

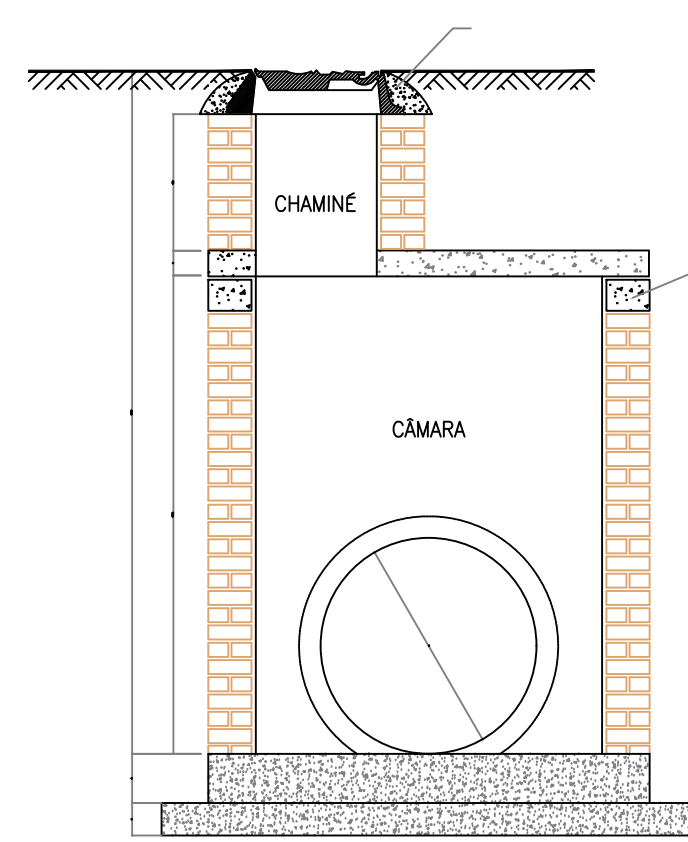

OBS.: O RESULTADO SERÁ FALSO, QUANDO A ENTRADA HORIZONTAL ULTRAPASSAR A LINHA DIVISÓRIA.

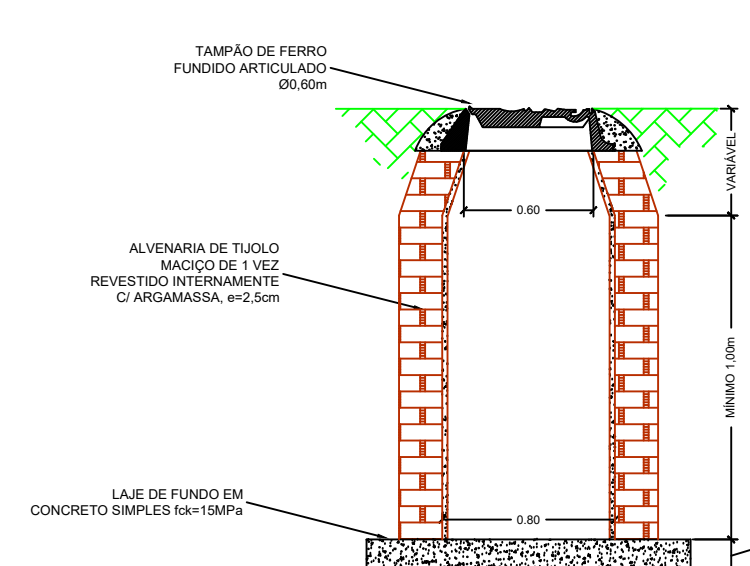

VIGAS V1/V2/V3/V4/V5/V6

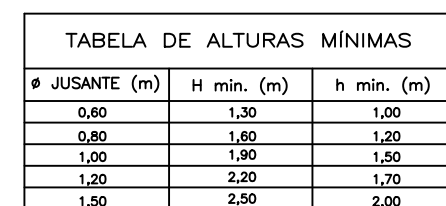

CORTE CC

Condutos alinhados e conduto lateral a 90° com defletor

**Conduto alinhados e
conduto lateral a 90°
com defletor**

[illegible]

obs.: 1) A POSIÇÃO DE ABERTURA DE ACESSO NA LAJE, ESTÁ REPRESENTADA NA TABELA ACIMA.
2) RECOBRIMENTO MÍNIMO DOS FERROS = 1,50cm
3) CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$
4) CONCRETO MAGRO $f_{ck} = 15 \text{ MPa}$
5) QUANDO A ALTURA DA CÂMARA FOR SUPERIOR A 2,50m EXECUTAR VIGAS INTERMEDIÁRIAS E LAJE DE FUNDO

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ MS



PAVÃO
EMPREENDEIMENTOS

PROPRIETÁRIO

PAVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - CREA-MS 18990
Willan P Pavão - Engenheiro Civil - CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04
PREFEITO Thailes Henrique Tomazelli

FOLHA

05/09

REVISÃO